平成26年度　敷地境界線等臭気指数測定結果一覧表

敷地境界線臭気指数及び敷地境界線悪臭物質測定結果

項目	単位	平成26年7月9日 採取箇所 No.1	No.2	No.3	No.4	平成26年12月10日 採取箇所 No.1	No.2	No.3	No.4	規制基準値	平成26年7月9日 メタン排出装置 No.5	No.6
臭気指数	臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	－	－
アンモニア	ppm	0.03	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	－	0.03	0.04
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001
硫化水素	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	0.0002	<0.0001
硫化メチル	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001
二硫化メチル	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001
トリメチルアミン	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
イソブタノール	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
酢酸エチル	ppm	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
トルエン	ppm	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
スチレン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
キシレン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－	－
プロピオン酸	ppm	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－
ノルマル酪酸	ppm	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－
ノルマル吉草酸	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－
イソ吉草酸	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－
メタン	ppm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	670	6.1

※　規制基準値については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（第68条）
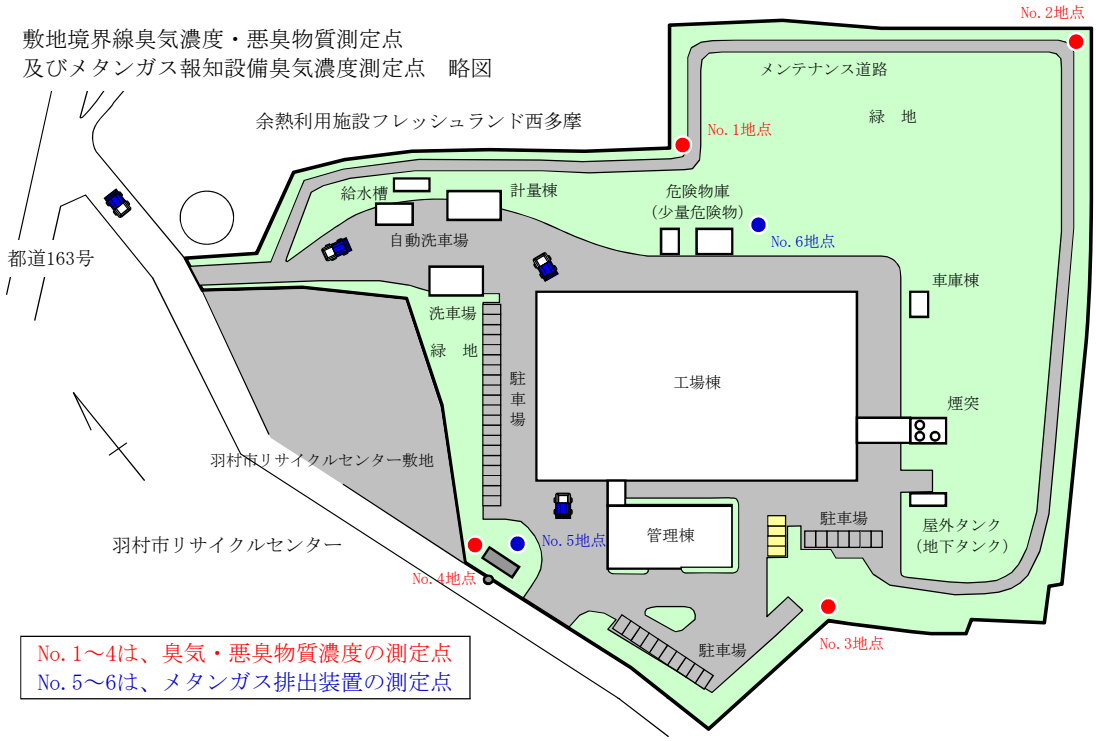
敷地境界線臭気濃度・悪臭物質測定点
及びメタンガス報知設備臭気濃度測定点　略図