平成30年度　敷地境界線等臭気指数測定結果一覧表

敷地境界線臭気指数及び敷地境界線悪臭物質測定結果

項　　目	単 位	平成30年7月11日 採取箇所 No.1	No.2	No.3	No.4	採取箇所 No.1	No.2	No.3	No.4	規制基準値	平成30年7月11日 メタン排出装置 No.5	No.6
臭　気　指　数	臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満					10	－	－
ア　ン　モ　ニ　ア	ppm	0.14	0.07	0.21	0.04					－	0.14	0.16
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	<0.0001	<0.0001
硫　化　水　素	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	<0.0001	<0.0001
硫　化　メ　チ　ル	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	<0.0001	<0.0001
二　硫　化　メ　チ　ル	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	<0.0001	<0.0001
ト　リ　メ　チ　ル　ア　ミ　ン	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	－	－
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	0.002					－	－	－
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					－	－	－
ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					－	－	－
ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					－	－	－
ﾉﾙﾏﾙﾊﾟﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					－	－	－
ｲｿﾊﾟﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					－	－	－
イ　ソ　フ　ﾞ　タ　ノ　ー　ル	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
酢　酸　エ　チ　ル	ppm	<0.01	0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
ﾒﾁﾙｲｿﾌﾟﾁﾙｹﾄﾝ	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
ト　ル　エ　ン	ppm	0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
ス　チ　レ　ン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
キ　シ　レ　ン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－	－
プ　ロ　ピ　オ　ン　酸	ppm	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001					－	－	－
ノ　ル　マ　ル　酪　酸	ppm	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001					－	－	－
ノルマル吉草酸	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	－	－
イ　ソ　吉　草　酸	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					－	－	－
メ　　タ　　ン	ppm	－	－	－	－					－	876	10

※　規制基準値については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（第68条）
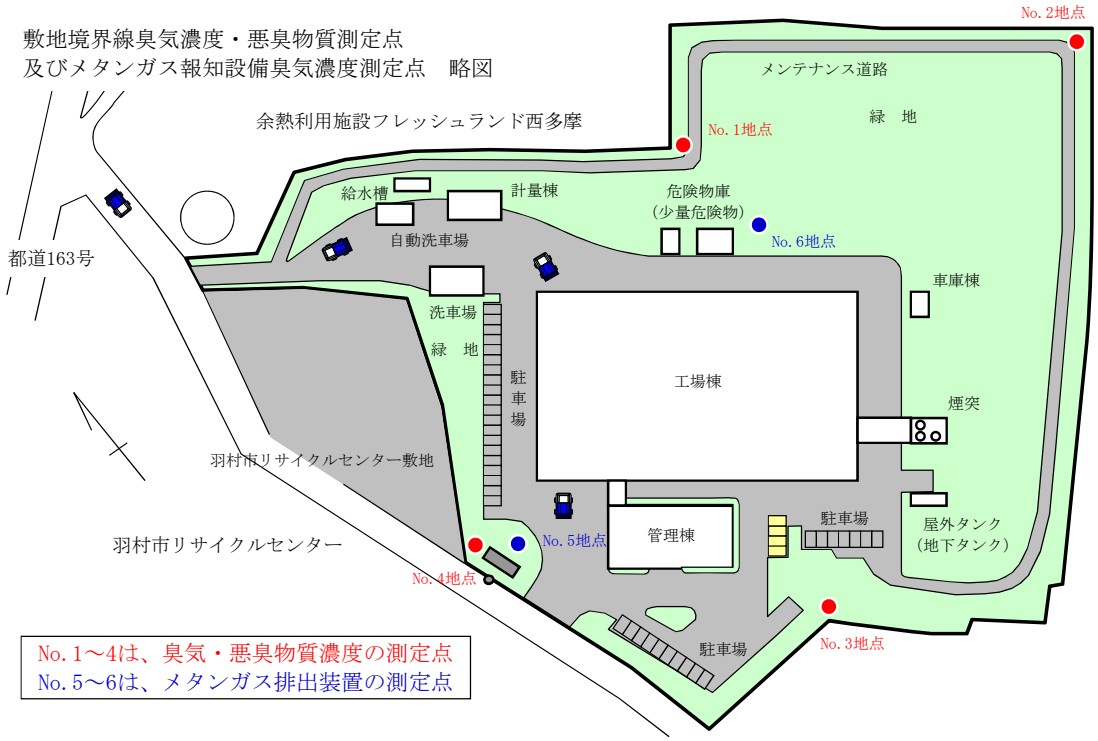
敷地境界線臭気濃度・悪臭物質測定点
及びメタンガス報知設備臭気濃度測定点　略図