

# 平成27年度 焼却灰(飛灰)中の放射性物質濃度測定結果一覧表

## 1、焼却灰(飛灰)中の測定結果 (分析機関:株式会社 むさしの計測)

単位: Bq/kg


採取日		H27.4.22	H27.5.15	H27.6.15	H27.7.22	H27.8.10	H27.9.8	H27.10.7	H27.11.16	H27.12.10	H28.1.6	H28.2.15	H28.3.2
放射性セシウム合計		102	157	157	144	137	158	123	95	103	121	85	48
放射性セシウム内訳	放射性セシウム134	22	37	37	24	27	38	23	16	22	25	17	不検出( 1) ( < 11)
	放射性セシウム137	80	120	120	120	110	120	100	79	81	96	68	48

焼却灰(飛灰)の放射性セシウムの合計は、すべて8,000Bq/kg以下でした。

     : 災害廃棄物受入終了後の測定結果です。


- 「不検出」とは、検出限界濃度以下を表します。また、( )内は検出下限値を表します。
- 今後の測定実施項目としては、法律に基づき飛灰のみの測定をいたします。なお、平成23年度に実施していた薬剤処理灰と焼却残留物の測定は、今後予定しておりません。
- 放射性物質を含む焼却灰の取扱いについては、東京たま広域資源循環組合の「焼却残さの放射性物質に関する日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場東京たまエコセメント化施設における取扱特別協定」により8,000Bq/kg以下の焼却残さは、エコセメント化施設へ搬出することができます。
- 採取・測定方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)及びゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 平成4年)に基づき行なっています。
- 焼却灰(飛灰)とは、排ガス中に含まれるダスト(ばいじん)をろ過式集じん機(バグフィルター)などで捕集した灰です。

## 2、焼却灰(飛灰)中の放射性物質測定結果の推移

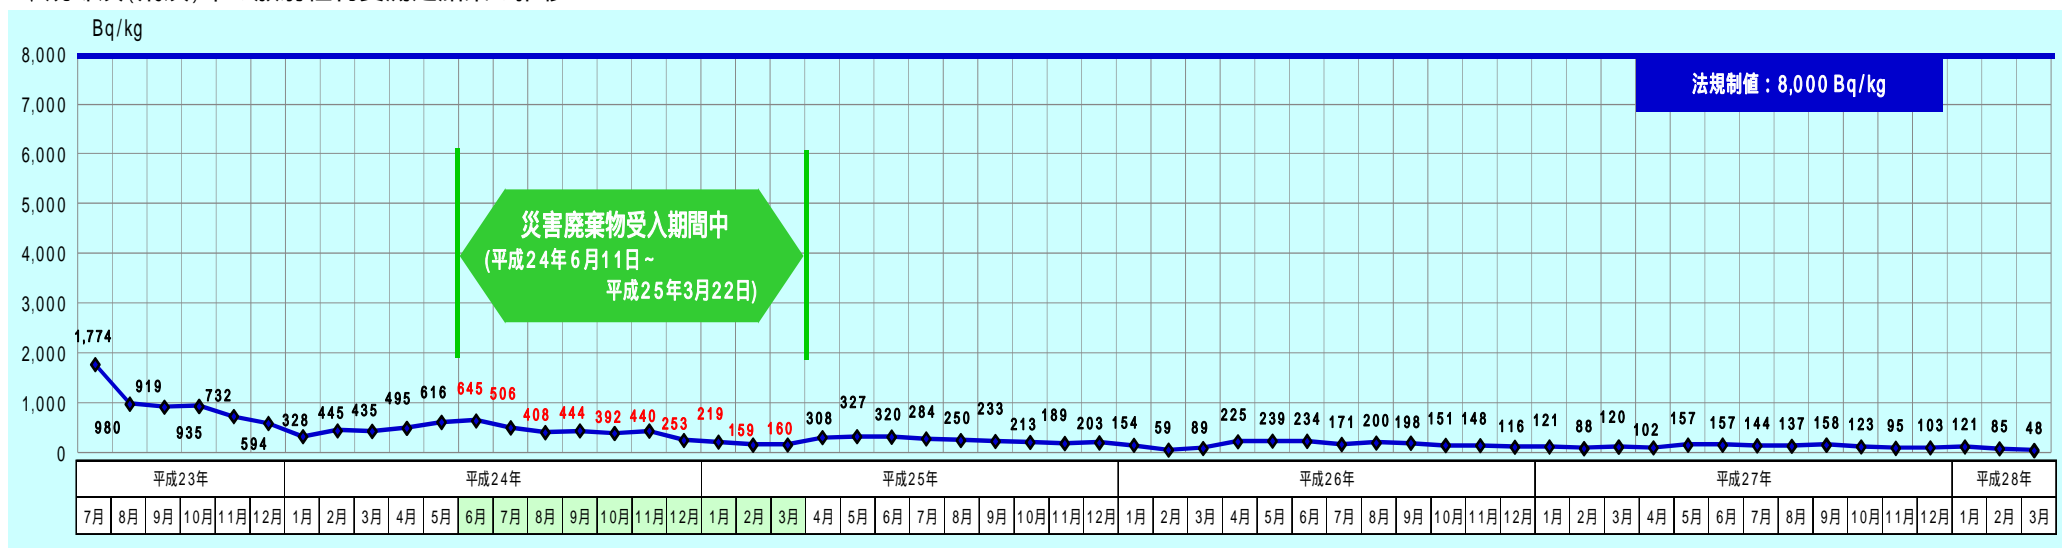

- H23.7月～H24.3月までの詳細な測定結果については、H23年度の測定結果をご覧ください。
- H24.4月～H25.3月までの詳細な測定結果については、H24年度の測定結果をご覧ください。
- H25.4月～H26.3月までの詳細な測定結果については、H25年度の測定結果をご覧ください。
- H26.4月～H27.3月までの詳細な測定結果については、H26年度の測定結果をご覧ください。

### 3. 飛灰、薬剤処理灰及び焼却残留物の排出口等について

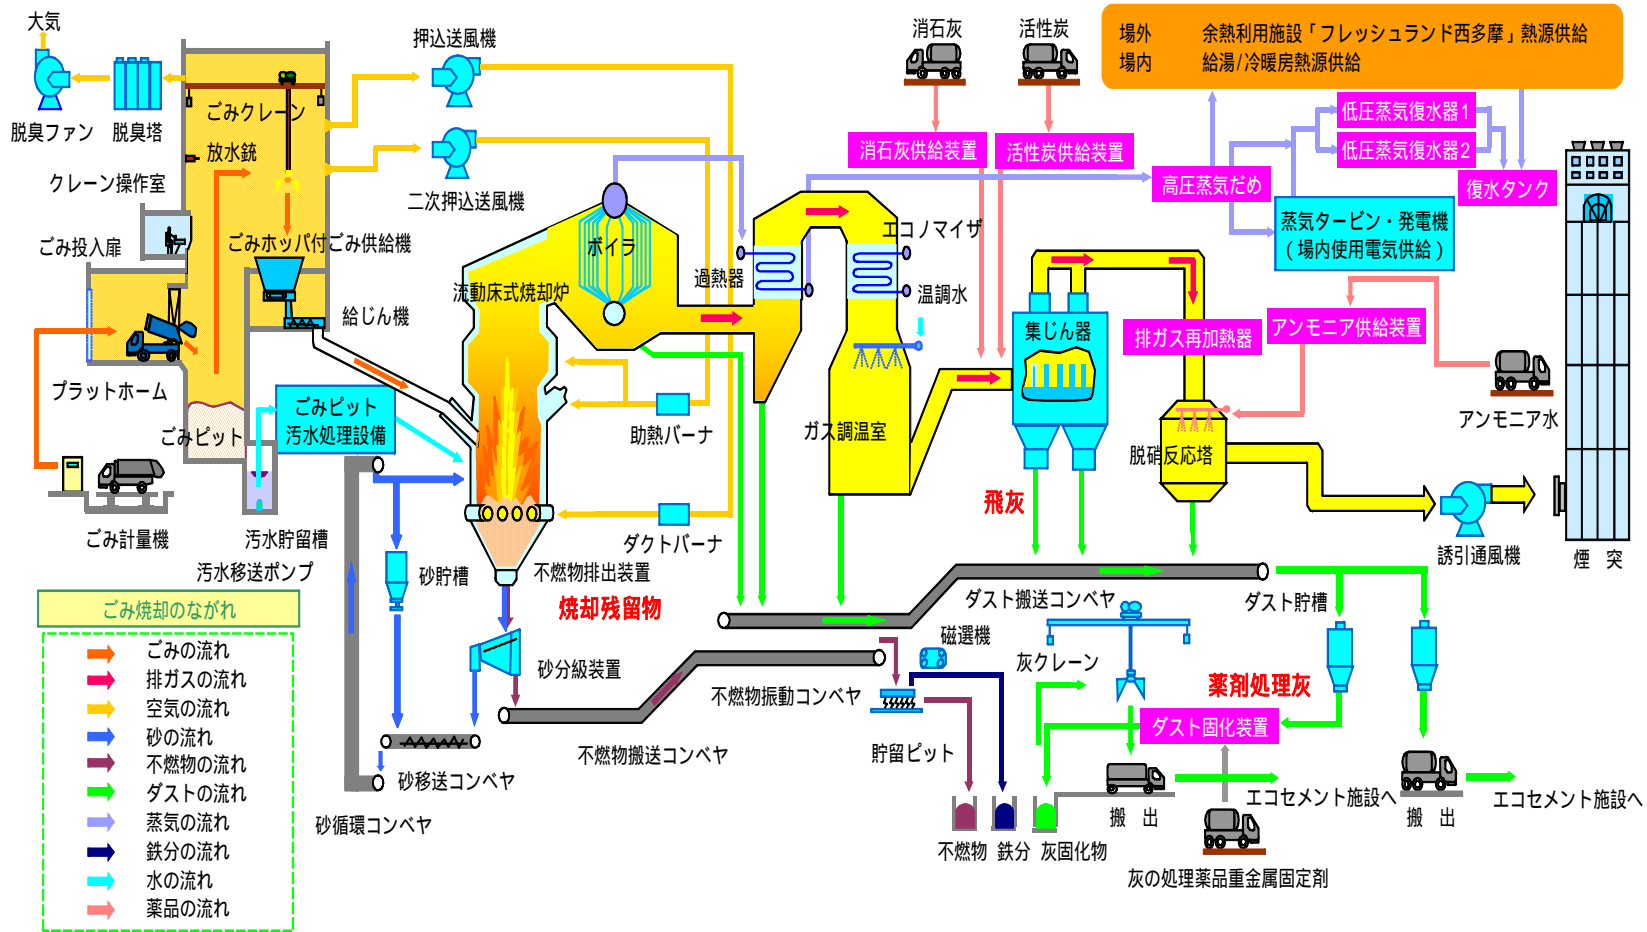

焼却灰等の種類について(右図参照)

- ・ **飛灰**とは、排ガス中に含まれるダスト(ばいじん)をろ過式集じん器(バグフィルター)等で捕集したものです。
- ・ **薬剤処理灰**とは、**飛灰**を薬剤処理(重金属固定剤処理)をしたものです。
- ・ **焼却残留物**とは、焼却炉の底から排出されたガラスや陶磁器等です。

また、当組合から東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬出している灰は、**飛灰と薬剤処理灰及び焼却残留物**となっています。