
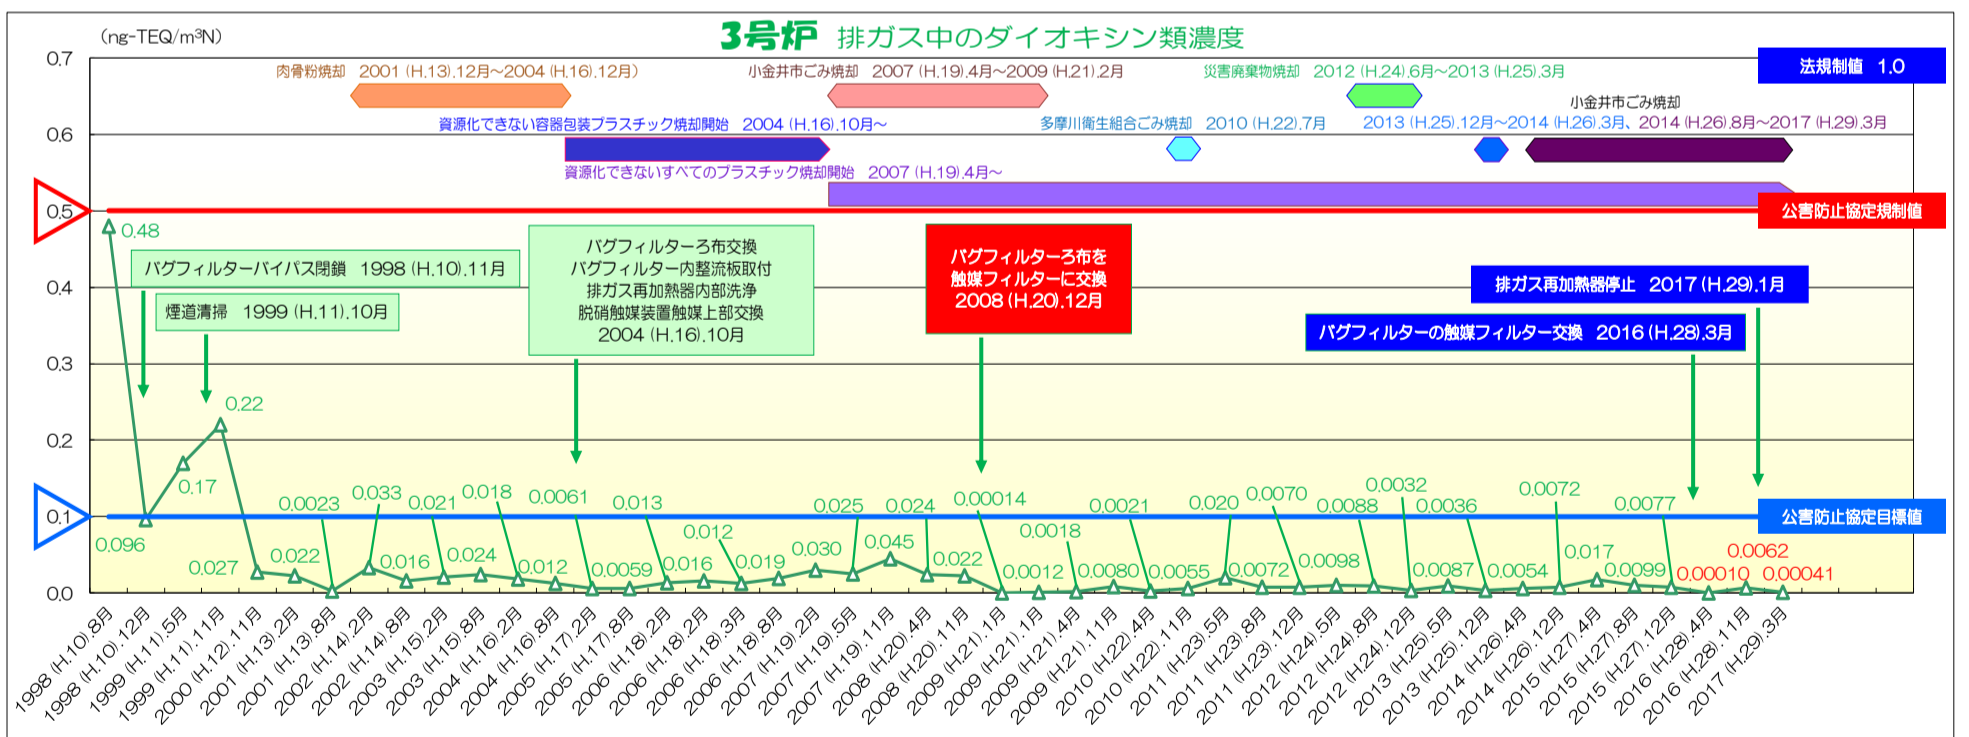
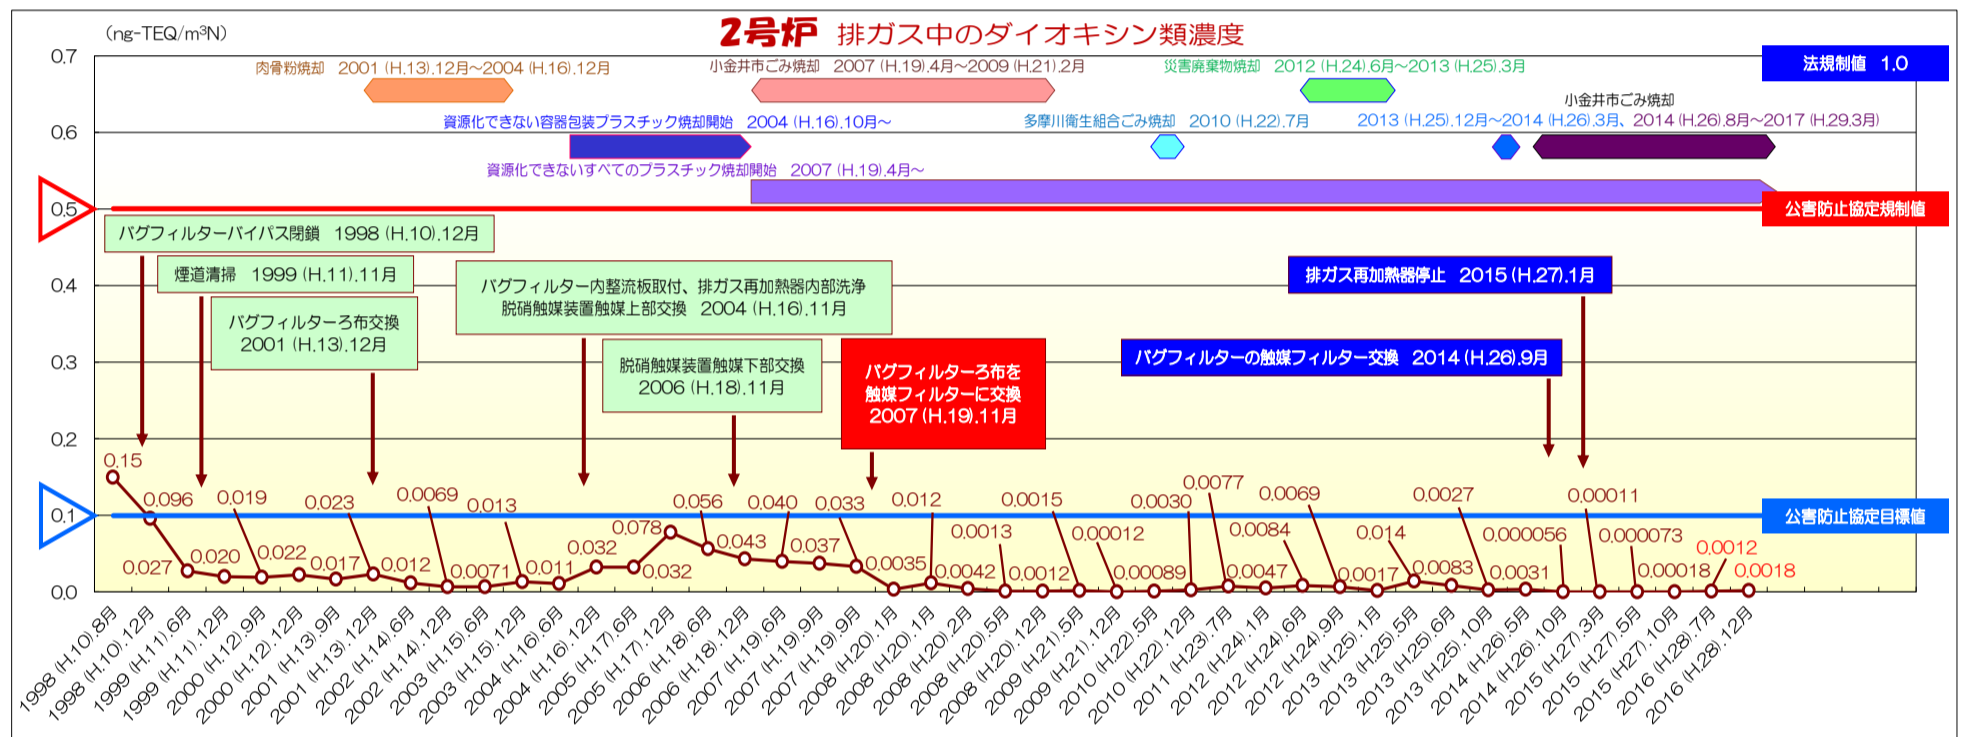


# 1 排ガス中のダイオキシン類濃度と有害物質低減対策

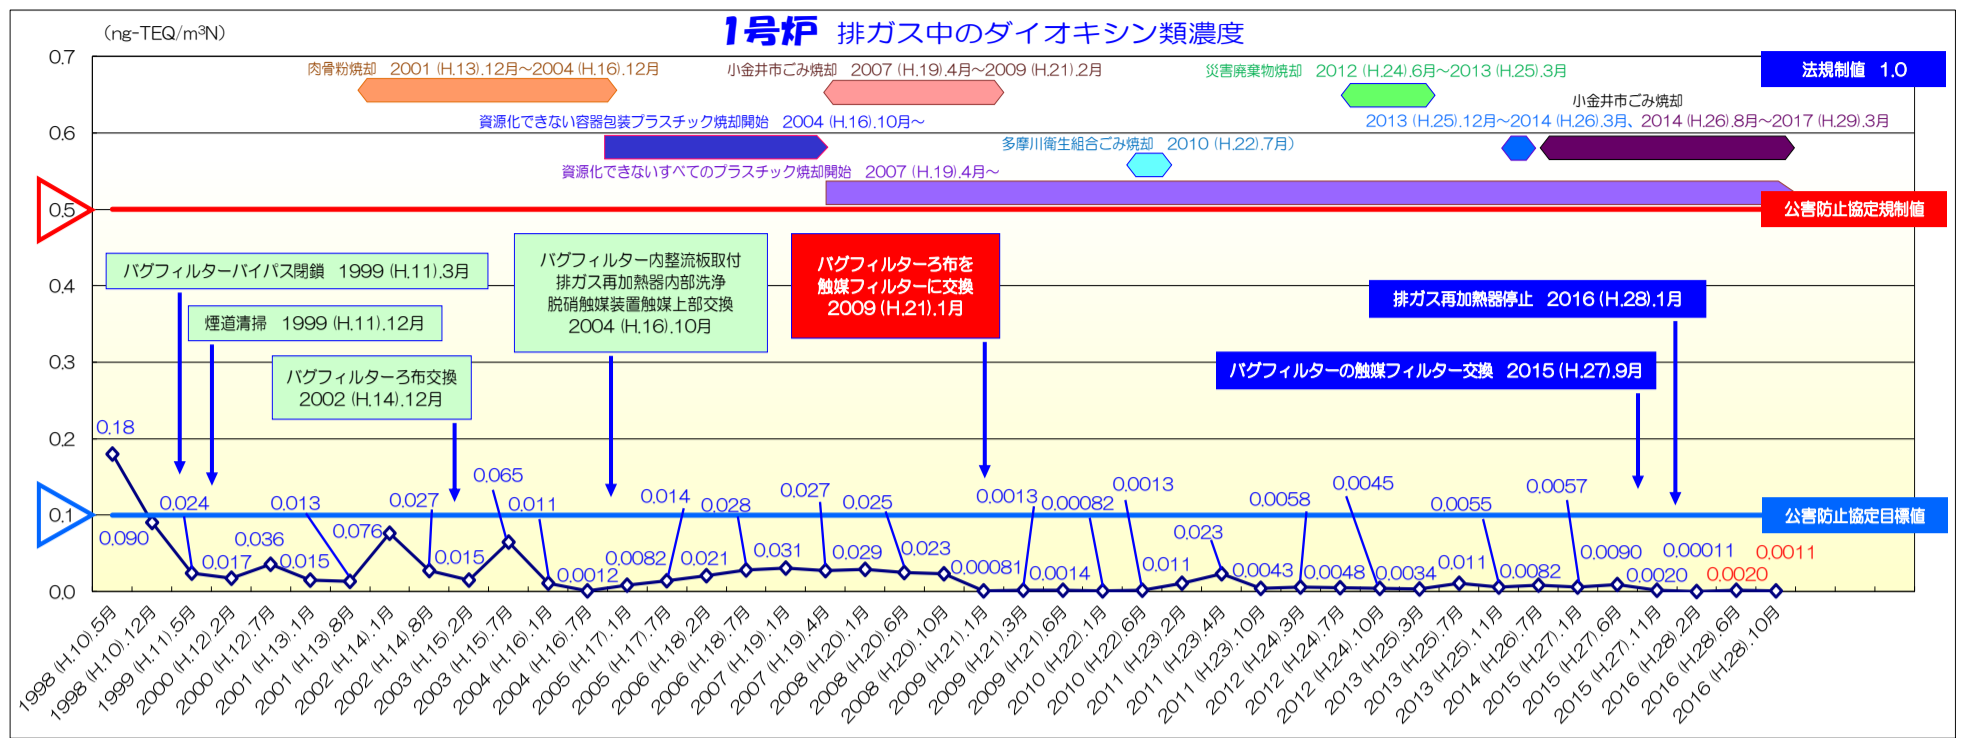

## 2 西衛および最新施設の排ガス関連規制値（法規制値・協定規制値・目標値）

組合名	項目	ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算値) (g/m <sup>3</sup> N)	硫酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値) (ppm)	窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算値) (ppm)	塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算値) (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
西多摩衛生組合	平成28年度	<0.001 ~ <0.001	<1 ~ <1	11 ~ 39	5 ~ 9	0.00010 ~ 0.0062
	法規制値	0.08 (大気汚染防止法)	約440 (大気汚染防止法)	250 (大気汚染防止法)	430 (大気汚染防止法)	1 (ダイオキシン対策特措法)
	協定規制値	0.02	30	50	25	0.5 → 0.05
	目標値	0.01	10	40	10	0.1 → 0.01
ふじみ衛生組合	自主規制値	0.01	10	50	10	0.1
浅川清流環境組合	自主規制値	0.005	10	20	10	0.01
東京23区(杉並清掃工場)	自主規制値	0.01	10	50	10	0.1

※ 東京23区(杉並清掃工場)のダイオキシン類は、法規制値です。また、自主規制値はありません。