



■ 二酸化窒素の測定結果(1日の平均値)

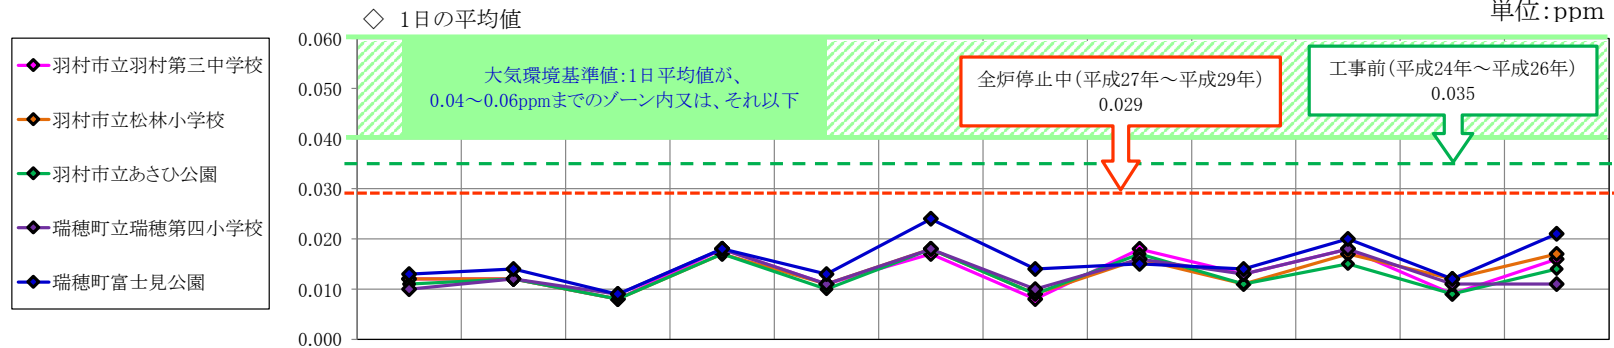


採取場所	月 日	令和元年		令和 2年		令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年	
		7月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5 平均値※3	0.012	0.012	0.008	0.018	0.011	0.017	0.008	0.018	0.013	0.018	0.009	0.016
羽村市立松林小学校	屋上※5 平均値	0.012	0.012	0.008	0.017	0.011	0.018	0.009	0.016	0.011	0.017	0.012	0.017
羽村市立あさひ公園	地上※6 平均値	0.011	0.012	0.008	0.017	0.010	0.018	0.009	0.017	0.011	0.015	0.009	0.014
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7 平均値	0.010	0.012	0.009	0.018	0.011	0.018	0.010	0.016	0.013	0.018	0.011	0.011
瑞穂町富士見公園	地上※6 平均値	0.013	0.014	0.009	0.018	0.013	0.024	0.014	0.015	0.014	0.020	0.012	0.021

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1時間の最高値)

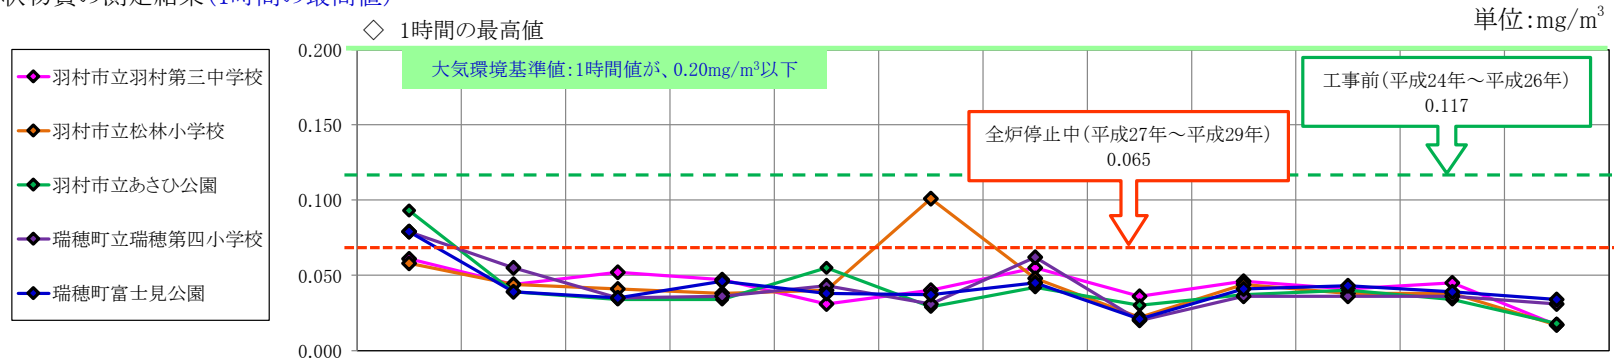


採取場所	月 日	令和元年		令和 2年		令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年	
		7月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5 最高値※2	0.061	0.044	0.052	0.047	0.031	0.040	0.055	0.036	0.046	0.041	0.045	0.017
羽村市立松林小学校	屋上※5 最高値	0.058	0.044	0.041	0.038	0.040	0.101	0.048	0.022	0.044	0.038	0.038	0.017
羽村市立あさひ公園	地上※6 最高値	0.093	0.039	0.034	0.034	0.055	0.029	0.042	0.030	0.037	0.040	0.034	0.018
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7 最高値	0.079	0.055	0.035	0.036	0.043	0.031	0.062	0.020	0.036	0.036	0.036	0.031
瑞穂町富士見公園	地上※6 最高値	0.079	0.039	0.035	0.046	0.038	0.037	0.045	0.021	0.041	0.043	0.039	0.034

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1日の平均値)

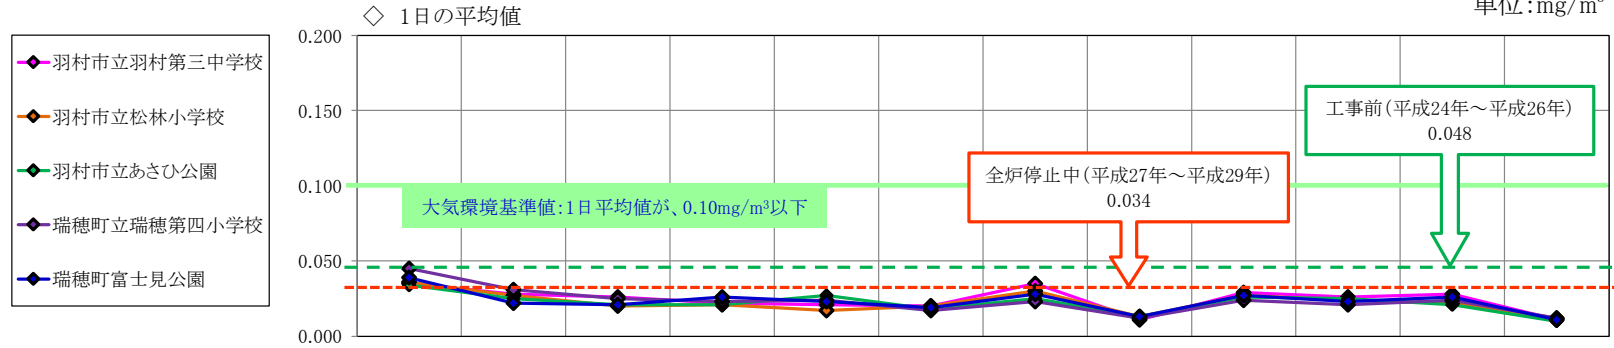

採取場所	月 日	令和元年		令和 2年		令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年	
		7月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5 平均値※3	0.035	0.028	0.026	0.022	0.021	0.020	0.035	0.011	0.029	0.026	0.028	0.011
羽村市立松林小学校	屋上※5 平均値	0.036	0.027	0.020	0.021	0.017	0.020	0.030	0.013	0.027	0.024	0.022	0.012
羽村市立あさひ公園	地上※6 平均値	0.034	0.025	0.021	0.021	0.027	0.018	0.025	0.013	0.026	0.025	0.021	0.010
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7 平均値	0.045	0.031	0.025	0.023	0.024	0.017	0.023	0.012	0.024	0.021	0.024	0.012
瑞穂町富士見公園	地上※6 平均値	0.039	0.022	0.021	0.026	0.023	0.019	0.028	0.013	0.027	0.023	0.026	0.011

■ 塩化水素の測定結果(測定期間中の最大値)

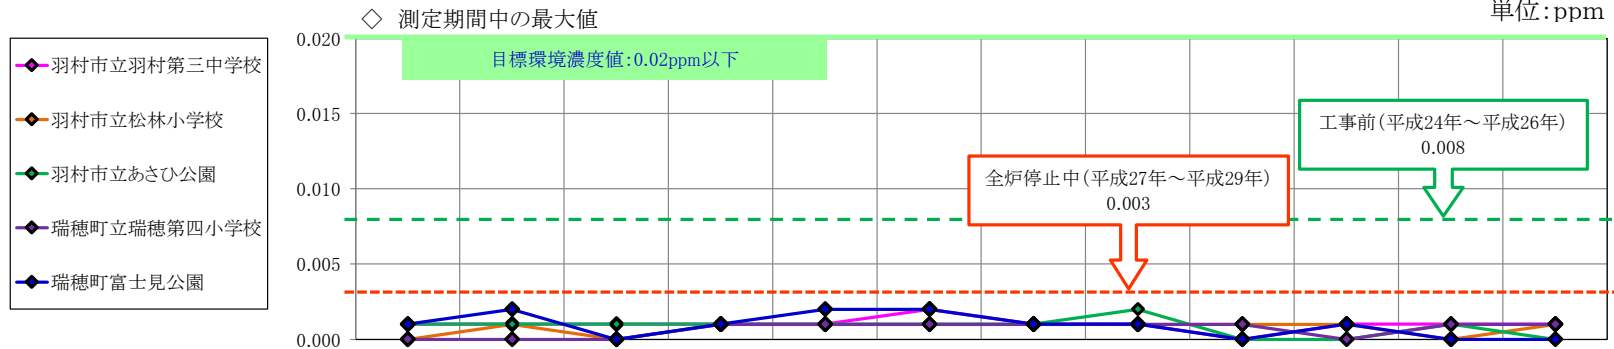

採取場所	月 日	令和元年		令和 2年		令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年	
		7月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5 測定値※4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
羽村市立松林小学校	屋上※5 測定値	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
羽村市立あさひ公園	地上※6 測定値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7 測定値	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001
瑞穂町富士見公園	地上※6 測定値	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001

※ 1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。

※ 2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。

※ 3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。

※ 4 測定期間中における最大の値を採用しています。

※ 5 地上から約15.0mとなっています。

※ 6 地上から約1.5mとなっています。

※ 7 地上から約11.4mとなっています。


※ 8 「全炉停止中」とは、焼却炉が全て停止している期間です。また、記載されている数値は、全炉停止期間中の過去3年間(5地点中)の最大値を採用しています。

※ 9 「工事前」とは、基幹的設備改良工事(排ガス再加熱器の停止)が実施される前の期間です。また、記載されている数値は、工事実施直前3年間(5地点中)の最大値を採用しています。

○ 大気環境中の測定結果、夏季と冬季(過去5年間)の比較について(参考)

■ 二酸化硫黄の測定結果(夏季)


単位:ppm

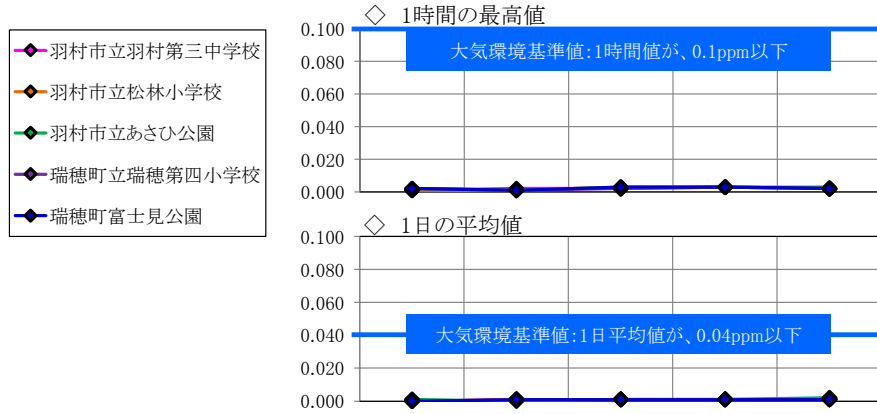

採取場所			年度	夏季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	
		平均値※3	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	
		平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	
		平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	
		平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	
		平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	

■ 二酸化窒素の測定結果(夏季)


単位:ppm

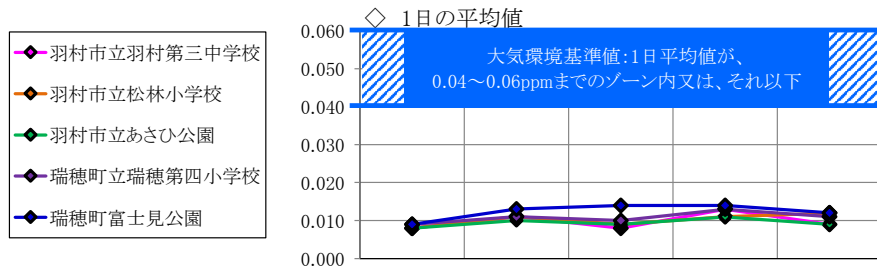

採取場所			年度	夏季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.008	0.011	0.008	0.013	0.009	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.008	0.011	0.009	0.011	0.012	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.008	0.010	0.009	0.011	0.009	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.009	0.011	0.010	0.013	0.011	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.009	0.013	0.014	0.014	0.012	

■ 二酸化硫黄の測定結果(冬季)


単位:ppm

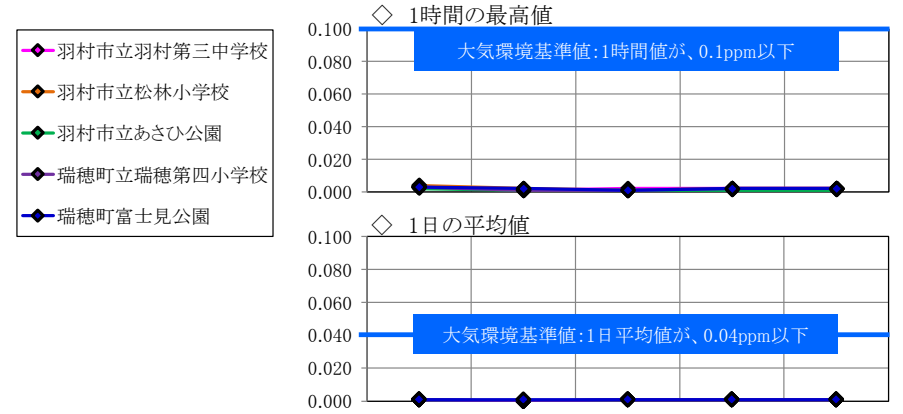

採取場所			年度	冬季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	
		平均値※3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	
		平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	
		平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	
		平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	


■ 二酸化窒素の測定結果(冬季)

単位:ppm

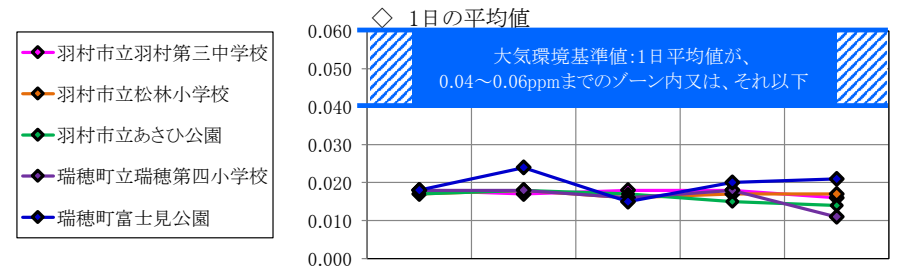

採取場所			年度	冬季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.018	0.017	0.018	0.018	0.016	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.017	0.018	0.016	0.017	0.017	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.017	0.018	0.017	0.015	0.014	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.018	0.018	0.016	0.018	0.011	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.018	0.024	0.015	0.020	0.021	


■ 浮遊粒子状物質の測定結果(夏季)

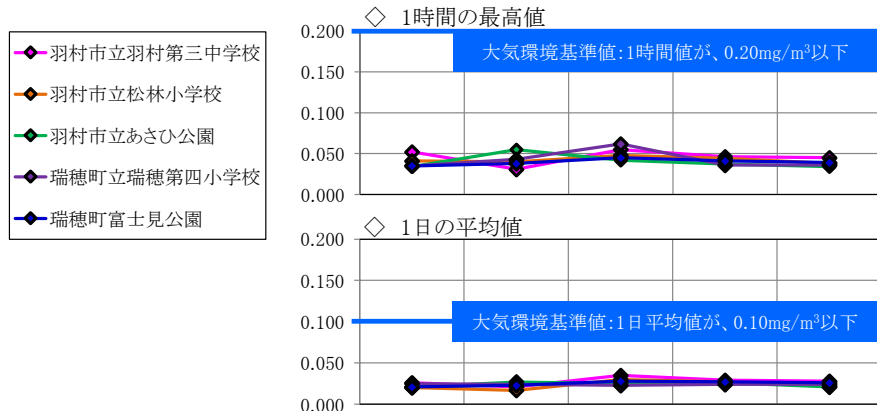

採取場所		年度	夏季				
			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.052	0.031	0.055	0.046	0.045
		平均値※3	0.026	0.021	0.035	0.029	0.028
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.041	0.040	0.048	0.044	0.038
		平均値	0.020	0.017	0.030	0.027	0.022
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.034	0.055	0.042	0.037	0.034
		平均値	0.021	0.027	0.025	0.026	0.021
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.035	0.043	0.062	0.036	0.036
		平均値	0.025	0.024	0.023	0.024	0.024
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.035	0.038	0.045	0.041	0.039
		平均値	0.021	0.023	0.028	0.027	0.026

■ 塩化水素の測定結果(夏季)


単位:ppm

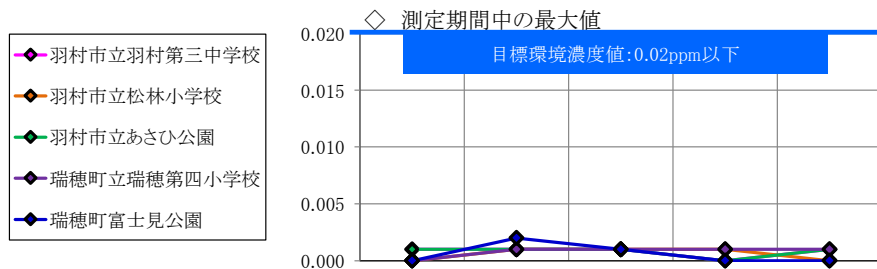

採取場所		年度	測定値※4	夏季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	令和 2年度	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	令和 3年度	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	令和 4年度	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	令和 5年度	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	令和 6年度	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	

※1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。
 ※2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。
 ※3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。
 ※4 測定期間中における最大の値を採用しています。


■ 浮遊粒子状物質の測定結果(冬季)

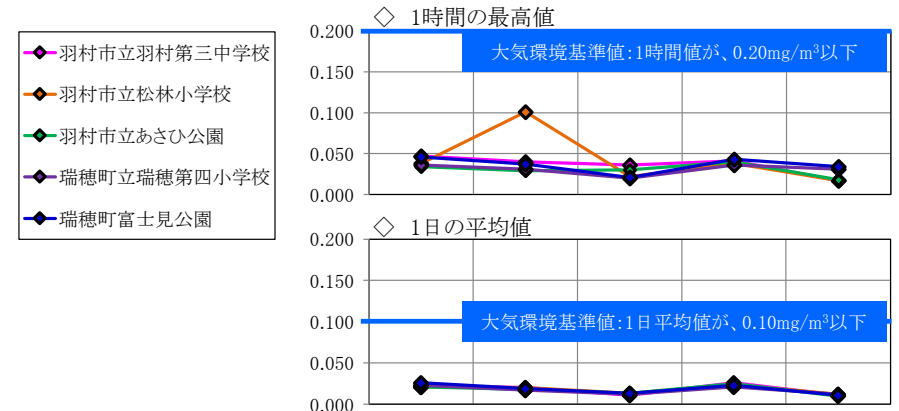

採取場所		年度	冬季				
			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.047	0.040	0.036	0.041	0.017
		平均値※3	0.022	0.020	0.011	0.026	0.011
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.038	0.101	0.022	0.038	0.017
		平均値	0.021	0.020	0.013	0.024	0.012
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.034	0.029	0.030	0.040	0.018
		平均値	0.021	0.018	0.013	0.025	0.010
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.036	0.031	0.020	0.036	0.031
		平均値	0.023	0.017	0.012	0.021	0.012
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.046	0.037	0.021	0.043	0.034
		平均値	0.026	0.019	0.013	0.023	0.011

■ 塩化水素の測定結果(冬季)

単位:ppm

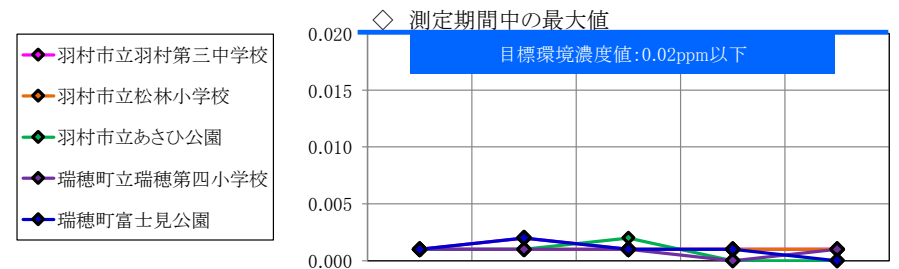

採取場所		年度	測定値※4	冬季				
				令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	令和 2年度	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	令和 3年度	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	令和 4年度	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	令和 5年度	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	令和 6年度	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	

※5 地上から約15.0mとなっています。
 ※6 地上から約1.5mとなっています。
 ※7 地上から約11.4mとなっています。

