


ごみ搬入量の推移はどうなっているの？

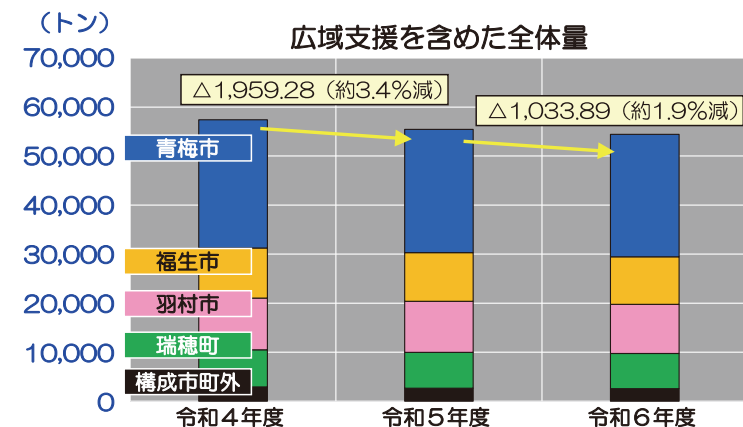

令和6年度2月までに構成市町から搬入された燃やせるごみの量は、**51,843.34 トン**で、前年同期と比べ**917.77 トン、約 1.7%の減少**となっています。搬入量の詳細は、組合公式サイトをご覧ください。

また、令和6年度の可燃ごみ広域支援として、小平・村山・大和衛生組合から**2,417.16 トン**の搬入と石川県の災害廃棄物 **136.71 トン**の搬入がありました。

※ 搬入量の詳細はこちら



ごみ焼却処理に伴う排出ガス測定結果の状況は？

■ **排出ガス測定結果** 下の表は、令和6年4月から12月までに実施した排ガス測定の結果です。すべての項目において、法規制値ならびに公害防止協定制値を下回っています。

項目	硫酸化物	窒素酸化物	ばいじん	塩化水素	水銀	ダイオキシン類
単位	ppm	ppm	g/m ³ (N)	ppm	μg/m ³ (N)	ng-TEQ/m ³ (N)
法規制値	(約440)	250	0.08	430	50	1.0
公害防止協定制値	30	50	0.02	25	—	0.05
公害防止協定制目標値	10	40	0.01	10	—	0.01
1号炉	R6. 4. 26	< 1	26	< 0.001	6	< 5.0
	R6. 6. 27	< 1	20	< 0.001	5	< 5.0
	R6. 8. 27	< 1	23	< 0.001	6	9.2
	R6. 10. 22	< 1	28	< 0.001	5	< 5.0
2号炉	R6. 5. 21	< 1	26	< 0.001	5	5.3
	R6. 9. 11	< 1	17	< 0.001	5	< 5.0
3号炉	R6. 7. 19	< 1	19	< 0.001	7	< 5.0
	R6. 11. 22	< 1	32	< 0.001	5	< 5.0
	R6. 12. 28	< 1	23	< 0.001	7	< 5.0

■ 大気環境中のダイオキシン類測定結果

採取場所	採取日	R4.12.12 正午 ~ R4.12.13 正午	R5.12.11 正午 ~ R5.12.12 正午	R6.12.5 正午 ~ R6.12.6 正午
単位		pg-TEQ/m ³	pg-TEQ/m ³	pg-TEQ/m ³
環境基準値		0.6		
羽村市立羽村第三中学校	0.013	0.014	0.0086	
羽村市立松林小学校	0.013	0.017	0.0062	
羽村市立あさひ公園	0.015	0.012	0.0093	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	0.012	0.014	0.0070	
瑞穂町富士見公園	0.014	0.014	0.0079	

左の表は、西多摩衛生組合周辺の大気環境中のダイオキシン類測定結果(冬季測定分)です。各地点とも環境基準値を下回っています。引き続き、環境保全対策の充実を図り、法規制値および地元協議会と交わっている公害防止協定を遵守していきます。

※ 各種測定結果の詳細はこちら



編集・発行 西多摩衛生組合 2025年(令和7年)3月発行【No.43】
(構成市町 青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町)

■ 西多摩衛生組合環境センター

住所: 〒 205-0012 東京都羽村市羽4235
TEL: 042-554-2409 FAX: 042-554-2426

■ フレッシュランド西多摩

住所: 〒 205-0012 東京都羽村市羽4225

【フレッシュランド西多摩は、施設リニューアルのため休館中】



ぴよん太の家族

西多摩衛生組合
公式サイト



<https://www.nishiei.or.jp>

アクセス図



西多摩衛生組合

2025年
(令和7年)
3月発行 No.43

にしたまエコにゅうす



フレッシュランド西多摩改修工事 進捗状況をお知らせします！

フレッシュランド西多摩では、地域への新たな価値創出を目指し、令和6年10月から大規模改修工事を実施しています。この工事により、天然温泉(アルカリ性単純温泉)やフィンランド式サウナを取り入れた、より魅力的な施設へと生まれ変わります。

令和7年1月までに、既存の浴室・露天風呂の解体や機械設備の撤去が完了しました。今後は、4月を目途に新たな温浴施設の整備に向けた躯体コンクリートの打設や、新設する機械室棟の建築を進めます。5月以降は、温浴施設全体の仕上工事や温泉設備の設置に加え、公園遊具の新設や植栽整備などの外構工事を予定しています。

工事期間中はご不便をおかけしますが、令和8年2月のリニューアルオープンを目指して全力で取り組んでまいります。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。



受付ホール天井材等



福祉風呂



和風風呂




和風露天風呂



令和 7 年度予算の概要


西多摩衛生組合の財源の多くは構成市町からの「分賦金（負担金）」によるもので、歳入予算の約80%を占めています。

また、当組合の運営経費である歳出予算のうち、ごみ処理業務に要する「じん芥処理費」が約60%、令和8年2月のリニューアルオープンに向け事業を進めているフレッシュランド西多摩にかかる「余熱利用施設事業費」が約22%を占めています。

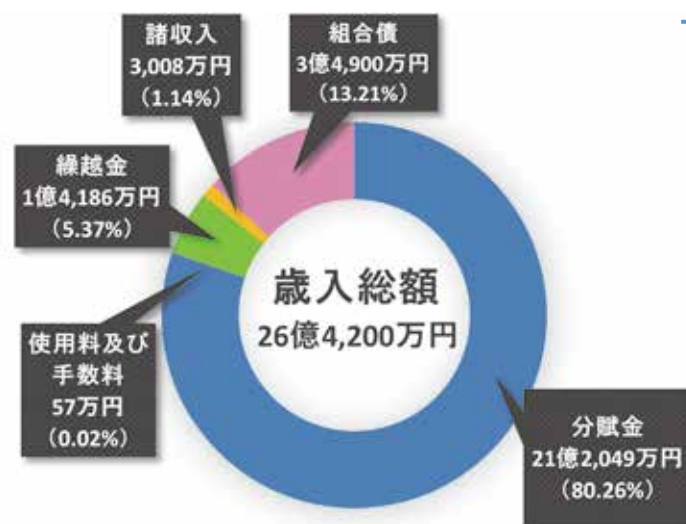

- 歳入 —
- 分賦金**
組合を構成する3市1町が負担している分担金
 - 使用料及び手数料**
組合の土地および建物の使用料等
 - 繰越金**
前年度からの繰越金
 - 諸収入**
広域支援の受託金および売電による収入等
 - 組合債**
資金調達のための借入金

- 歳出 —
- 議会費**
議会運営にかかる経費
 - 事務所費**
職員の人件費など組合運営にかかる一般管理経費
 - じん芥処理費**
環境センターの維持管理および可燃ごみの中間処理にかかる経費
 - 余熱利用施設事業費**
フレッシュランド西多摩にかかる経費
 - 公債費**
組合が借入れた組合債の返済金

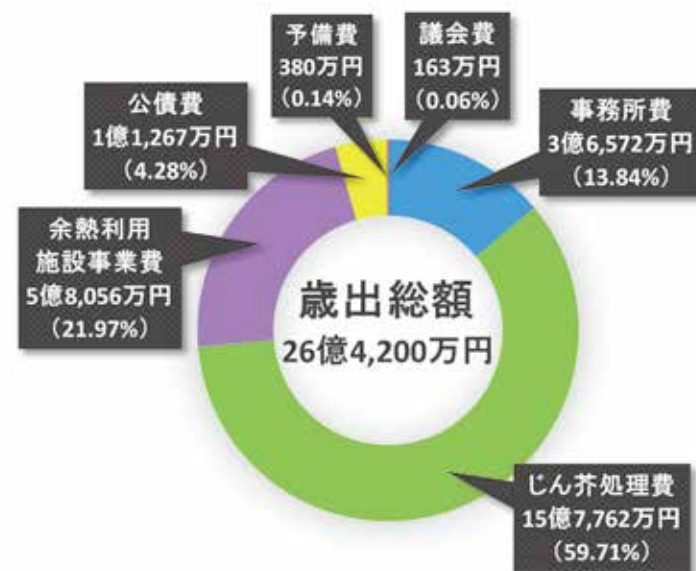

※ 令和 7 年度予算の詳細はこちら



令和 7 年度予算のポイント

環境センターでは、各種法令点検を含む施設維持整備工事や、受電設備において、焼却設備の各機器や電気回路を守る「保護継電器」の更新工事など、施設の性能を維持するための各種工事を予定しています。

また、フレッシュランド西多摩では、より魅力あふれる施設になるよう、令和6年10月から大規模改修工事を開始しています。令和7年度も改修事業を継続して行っていくための事業費を計上するとともに、リニューアルオープンに向けた予算を計上しています。

地球温暖化対策優良事業者に認定されました！

西多摩衛生組合環境センターは、これまでに様々な省エネルギー対策を実施し、CO₂の排出量削減に努めてきました。その結果、**令和5年度**の取組みが**東京都から評価され、令和6年度に「地球温暖化対策優良事業者 ※」に認定されました。**

これからも、さらなる省エネルギー化を計画・実行し、CO₂の排出量削減に努めていきます。

※ 地球温暖化対策優良事業者とは？

東京都では、都内すべての中小規模事業所に対して地球温暖化対策の底上げを図るために、CO₂排出量の把握および具体的な省エネルギー対策を実施し、実質的に事業活動に伴うCO₂排出抑制を推進する「地球温暖化対策報告書制度」に取り組んでいます。

制度に基づく取組実績が特に優良な事業者等（CO₂の削減率等が一定水準以上を達成した事業者）に対して、東京都から優良事業者として評価・公表されます。



石川県（輪島市・珠洲市）の復旧・復興支援に協力

令和6年能登半島地震に伴う災害廃棄物の処理に関する協定書に基づき、石川県から発生した災害廃棄物の一部を受入れ、焼却処理を行っています。
令和6年9月から令和7年2月末までの搬入実績は、136.71トンです。

※ 搬入量の詳細はこちら



コンテナ車両のようす

小平・村山・大和衛生組合の広域支援は終了しました

多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づき、小平・村山・大和衛生組合の構成市（小平市・武蔵村山市・東大和市）から発生した可燃ごみの一部を受入れ、焼却処理を行っていましたが、令和6年度をもって終了となりました。皆さまのご理解とご協力ありがとうございました。

※ 搬入量の詳細はこちら



■ 小平・村山・大和衛生組合の可燃ごみ受入れ実績

搬入日	予定日数	搬入予定量 t (搬入台数)	搬入日数	搬入実績量 t (搬入台数)	差：実績量 - 予定量 t (比較%)
令和3年度	69	4,000.00 (1,977)	69	3,793.08 (1,501)	△ 206.92 (△ 5.17)
令和4年度	63	3,500.00 (1,750)	56	2,926.36 (1,162)	△ 573.64 (△ 16.39)
令和5年度	52	3,000.00 (1,500)	54	2,669.99 (1,150)	△ 330.01 (△ 11.00)
令和6年度	49	2,800.00 (1,400)	49	2,417.16 (1,056)	△ 382.84 (△ 13.67)
合 計	233	13,300.00 (6,627)	228	11,806.59 (4,869)	△ 1,493.41 (△ 11.23)